


DE ▶ Montageanleitung

Kampmann GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 128-130
49811 Lingen (Ems)
T: +49591/7108 0
E: info@kampmann.de
www.kampmann.de

1 Übersicht

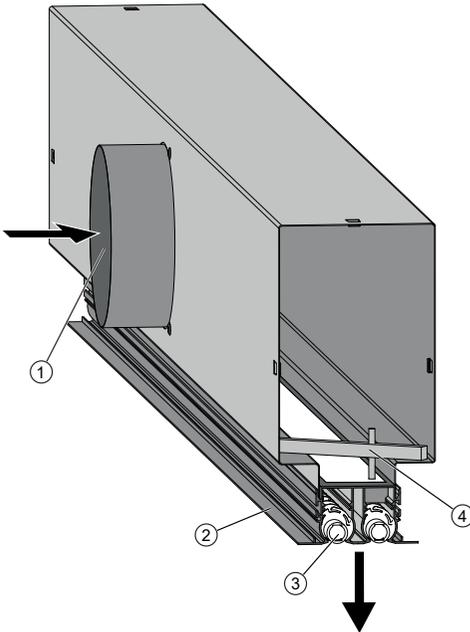

SAL auf einen Blick

2 Sicherheit

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte für den Schutz von Personen sowie für den sicheren und störungsfreien Betrieb. Neben den Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung müssen die für den Einsatzbereich des Gerätes gültigen Sicherheits-, Arbeitsschutz- und Umweltschutzvorschriften eingehalten werden. Die im Bereich Wartung gemachten Angaben (z.B. bezüglich Hygiene) sind vom Betreiber sicherzustellen.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Luftdurchlässe sind zur Einbringung und Verteilung von vorkonditionierter Luft in klimatisierten geschlossenen Innenräumen mit Umgebungstemperaturen von 0 – 50°C und einer Luftfeuchtigkeit bis maximal 90% bestimmt. Die Betriebs- und Einsatzgrenzen unter Kapitel 2.2 [1] müssen eingehalten werden.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben in dieser Anleitung.

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch.

Jede Änderung am Gerät oder Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen verursacht den Verfall der Gewährleistung und die Haftung des Herstellers.

2.2 Betriebs- und Einsatzgrenzen

Angabe	Wert	Einheit
Temperaturbereich	0 - 50	°C
Relative Luftfeuchte, max.	90	%

- 1 Luftstutzen
- 2 Strangpressprofil
- 3 Exzenterwalze
- 4 Traversenbefestigung



HINWEIS!

Gefahr bei Fehlgebrauch!

Bei Fehlgebrauch in untenstehenden Einsatzbereichen besteht die Gefahr der eingeschränkten bzw. ausfallenden Funktion des Geräts. Der Luftstrom muss ungehindert zirkulieren können.

- ▶ Gerät niemals in Feuchträumen wie z.B. Schwimmbädern, Nassbereichen, etc. betreiben.
- ▶ Gerät niemals in Räumen mit explosionsfähiger Atmosphäre betreiben.
- ▶ Gerät niemals in aggressiver oder korrosionsfördernder Atmosphäre (z.B. Seeluft) betreiben.

2.3 Personalanforderungen - Qualifikationen

Fachkenntnisse

Die Montage dieses Produkts setzt Fachkenntnisse im Bereich Heizung, Kühlung, Lüftung, Installation und Elektrotechnik voraus.

Schäden, die aus einer unsachgemäßen Montage entstehen, hat der Betreiber oder Installateur zu tragen. Der Installateur dieses Geräts soll aufgrund seiner fachlichen Ausbildung ausreichende Kenntnisse besitzen über

- ▶ Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften
- ▶ Länderspezifische Richtlinien und anerkannte Regeln der Technik, z. B. VDE-Bestimmungen, DIN- und EN-Normen.
- ▶ VDI 6022; zur Einhaltung der Hygieneanforderungen (falls erforderlich) ist eine Schulung des Wartungspersonals nach Kategorie B (u.U. Kategorie C) notwendig

2.4 Persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung dient dazu, Personen vor Beeinträchtigungen der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu schützen. Grundsätzlich gelten die am Einsatzort geltenden Unfallverhütungsvorschriften.

3 Technische Daten

Gewichte bei Länge 1000 mm	1-reihig	2-reihig	3-reihig	4-reihig
Typ 535	4360 g	5585 g	6979 g	8554 g
Typ 550	5607 g	8293 g	10549 g	13135 g

4 Transport, Lagerung und Verpackung

4.1 Allgemeine Transporthinweise

Die Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen.

Bei äußerlich erkennbarem Transportschaden wie folgt vorgehen:

- ▶ Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.
- ▶ Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem Lieferschein des Transporteurs vermerken.
- ▶ Reklamation beim Spediteur einleiten.



HINWEIS!

Gewährleistungsansprüche können nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden. (Nähere Informationen unter den AGBs auf der Kampmann Website)



HINWEIS!

Sachschäden durch unsachgemäßen Transport!

Bei unsachgemäßem Transport können Transportstücke fallen oder umstürzen. Dadurch können Sachschäden in erheblicher Höhe entstehen.

- ▶ Beim Abladen der Transportstücke, bei Anlieferung sowie bei innerbetrieblichem Transport vorsichtig vorgehen und die Symbole und Hinweise auf der Verpackung beachten.
- ▶ Nur die vorgesehenen Anschlagpunkte verwenden.
- ▶ Verpackungen erst kurz vor der Montage entfernen.

5 Montage und Anschluss

5.1 Voraussetzungen an den Aufstellort

Das Gerät nur montieren, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- ▶ Die sichere Aufhängung bzw. der sichere Stand des Geräts ist gewährleistet.
- ▶ Der Luftstrom muss ungehindert zirkulieren können.

5.2 Montage

Für die Montage werden 2 Personen benötigt.



VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch scharfe Gehäusebleche!

Die inneren Gehäusebleche besitzen zum Teil scharfe Kanten.

- ▶ Schutzhandschuhe tragen.

A) Anschlusskasten mit werkseitig vormontierter Schlitzschiene montieren:

- 1) Mitgelieferte Abhängewinkel mit geeigneten Blechschrauben (bauseits) am Anschlusskasten montieren. Gewünschte Montagehöhe mit Schraubendreher einstellen. Gerät waagrecht ausrichten.
- 2) Gewindestangen (bauseits) oder Drahtseiladapter mittels M8 Muttern (bauseits) an den Abhängewinkeln montieren.
- 3) Gewünschte Abhängehöhe mit Gewindestange oder Drahtseilabhängung justieren.


B) Anschlusskasten mit Schlitzprofil mit Traversenbefestigung montieren:

Zunächst oben beschriebene Schritte durchführen.




- 1) Beigelegte Montagehilfe verwenden. Die Typenbezeichnung ist sowohl auf dem Anschlusskasten als auch auf der Montagehilfe eingraviert.
- 2) Montagehilfe stirnseitig am Hals des Anschlusskastens anstecken.
- 3) Der Montagehilfe ist korrekt montiert, wenn dieser fest einrastet.
- 4) Gewünschte Abhängehöhe mit Gewindestange oder Drahtseilabhängung justieren. Die Unterkante der Montagehilfe zeigt die spätere Unterkante des Schlitzprofils an, welches auf der Decke aufliegt.
- 5) Traversen an der Schlitzschiene parallel zu dieser einstellen.
- 6) Schlitzschiene in den Hals des Anschlusskastens schieben. Die Seitenbleche des Kastens in die Führungsnut der Schlitzschiene einschieben.
- 7) Falls nötig, die Exzenterwalze unterhalb der Traversenbefestigung mit einem Schlitzschraubendreher soweit drehen, bis die Traversenbefestigung durch die Auffräsung der Exzenterwalze erreichbar ist.
- 8) Schlitzschiene mit geeignetem Kreuzschlitz-Schraubendreher durch die aufgefrästen Exzenterwalzen in der Schlitzschiene fixieren.

C) Frontseitig bedienbare Drossel einstellen:

- 1) Falls nötig, die Exzenterwalze unterhalb der Traversenbefestigung mit einem Schlitzschraubendreher soweit drehen, bis die Traversenbefestigung durch die Auffräsung der Exzenterwalze erreichbar ist.
- 2) Gewünschte Stellung der Drossel durch Drehen der Schraube einstellen.



5.2.15 Hinweise zu Profilbreiten und Bandmontage

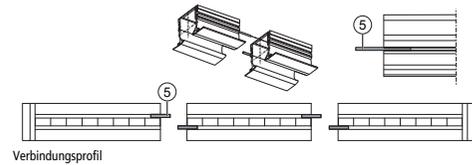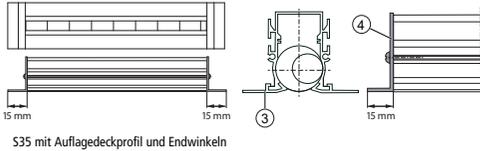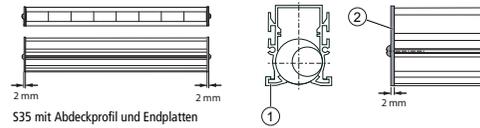

Die Verbindung der einzelnen Schlitzte erfolgt über Verbindungs- und Zentrierprofile ⑤, die bei Bandausführungen standardmäßig mitgeliefert werden.

1	Abdeckprofil	2	Endplatte
3	Auflageprofil	4	Endwinkel (bei S50, Winkelmaß 20 mm)
5	Verbindungsprofil		

6 Prüfungen vor Erstinbetriebnahme

Im Zuge der Erstinbetriebnahme muss sichergestellt sein, dass alle notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind, damit das Gerät sicher und bestimmungsgemäß funktionieren kann.

Bauliche Prüfungen


- ▶ Sicherer Gerätestand bzw. Befestigung prüfen.
- ▶ Waagerechte Aufstellung/ Aufhängung des Gerätes prüfen.
- ▶ Prüfen, ob alle Bauteile ordnungsgemäß montiert sind.
- ▶ Prüfen, ob alle Verunreinigungen, wie Verpackungsreste oder Bauschmutz, beseitigt sind.

Luftseitige Prüfungen

- ▶ Prüfen, ob für Luftansaug und Luftauslass eine freie Strömung gegeben ist.

5.2.16 Einstellen der Exzenterwalzen

Der Luftstrahl lässt sich über die Exzenterwalzen gemäß untenstehender Abbildung mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers manuell einstellen.

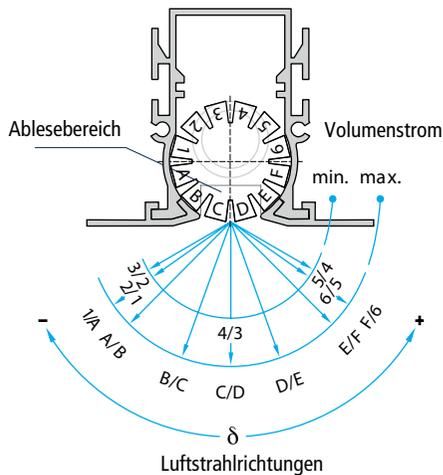


Steuerung der Luftstrahlrichtung

EN ▶ Assembly instructions

Kampmann GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 128-130
49811 Lingen (Ems)
T: +49591/7108 0
E: info@kampmann.de
www.kampmann.de

1 Overview

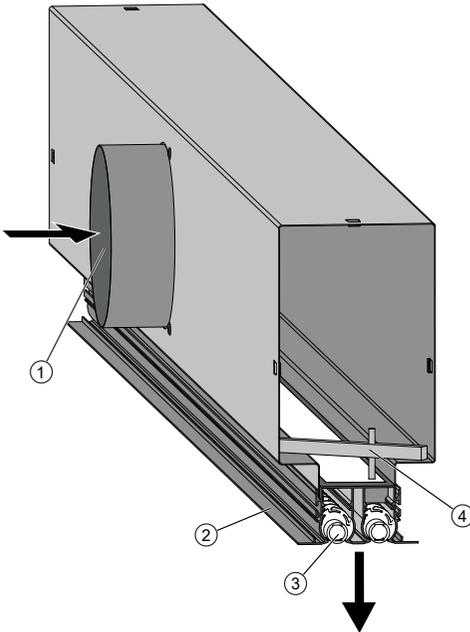

SAL at a glance

2 Safety

This section provides an overview of all important safety aspects to ensure optimum protection of personnel as well as safe and trouble-free operation. In addition to the safety instructions in these operating instructions, the valid safety, accident prevention and environmental protection regulations must be observed for the area of use of the unit. It is the duty of the operator to ensure that instructions relating to maintenance (e.g. relating to hygiene) are complied with.

2.1 Correct use

Diffusers are designed to supply and distribute preconditioned air into air conditioned sealed indoor areas with ambient temperatures of between 0 – 50°C and a relative air humidity of up to max. 90%. The operating limits and limits of use described in Chapter 2.2 [▶ 4] must be observed.

Intended use of the unit also includes adherence to these instructions.

Any use beyond or other than the stated intended use is considered as misuse.

Any change to the unit or use of non-original spare parts will cause the expiry of the warranty and the manufacturer's liability.

2.2 Limits of operation and use

Variable	Value	Unit
Temperature range	0 – 50	°C
Max. relative air humidity	90	%

- 1 Air spigot
- 2 Extruded profile
- 3 Eccentric roller
- 4 Cross bar fixing



IMPORTANT NOTE!

Warning of misuse!

In the event of misuse, as itemised below, there is a danger of limited or failing operation of the unit. Ensure that the airflow can circulate freely.

- ▶ Never operate the unit in humid areas, such as swimming pools, wet areas etc.
- ▶ Never operate the unit in rooms with an explosive atmosphere.
- ▶ Never operate the unit in aggressive or corrosive atmospheres (e.g. sea air).

2.3 Personnel requirements - Qualifications

Specialist knowledge

The installation of this product requires specialist knowledge of heating, cooling, ventilation, installation and electrical engineering.

Damage caused by improper installation is the responsibility of the operator or installer. The installer of these units should have adequate knowledge of the following gained from specialist vocational training

- ▶ safety and accident prevention regulations
- ▶ country-specific guidelines and recognised technical regulations, i.e. Association of German Electricians (VDE) regulations, DIN and EN standards
- ▶ VDI 6022; Maintenance personnel must be trained to Category B (possibly Category C) to comply with hygiene requirements (as required)

2.4 Personal Protective Equipment

Personal protective equipment is used to protect people from impaired safety and health when working with the unit. The applicable accident prevention regulations at the place of use apply in all cases.

3 Technical data

Weights with length 1000 mm	1-row	2-row	3-row	4-row
Type S35	4360 g	5585 g	6979 g	8554 g
Type S50	5607 g	8293 g	10549 g	13135 g

4 Transport, storage and packaging

4.1 General transport instructions

Check on delivery for completeness and transport damage.

Proceed as follows in the event of visible damage:

- ▶ Do not accept delivery or only accept with reservations.
- ▶ Record any transport damage on the transportation documents or on the transport company's delivery note.
- ▶ Submit a complaint to the freight forwarder.



IMPORTANT NOTE!

Warranty claims can only be made within the applicable period for complaints. (More information is available in the T&Cs on the Kampmann website)



IMPORTANT NOTE!

Material damage caused by incorrect transport!

Units being transported can drop or topple over if transported wrongly. This can cause serious material damage.

- ▶ Proceed carefully when unloading the equipment on delivery and when transporting it on site and note the symbols and instructions on the packaging.
- ▶ Only use the holding points provided.
- ▶ Only remove packaging shortly before assembling the unit.

5 Installation and wiring

5.1 Requirements governing the installation site

Only install and assemble the unit if the following conditions are met:

- ▶ Make sure that the unit is securely suspended/standing.
- ▶ Ensure that the airflow can circulate freely.

5.2 Installation

2 people are needed to install the unit.



CAUTION!

Risk of injury from sharp metal housing!

The inner metal of the casing can have sharp edges.

- ▶ Wear suitable protective gloves.

A) To fit the plenum box with factory-fitted slot diffuser:

- 1) Use appropriate metal screws (by others) to fit the suspension bracket supplied to the plenum box. Use a screwdriver to adjust the required installation height. Level the unit horizontally.
- 2) Use M8 nuts (by others) to fit threaded rods (by others) or cable adapters to the hanging brackets.
- 3) Use the threaded rod or cable suspension to adjust the unit to your required height.


B) To fit the plenum box with slot profile with cross bar fixing:

First, carry out the aforementioned steps.




- 1) Use the installation aid provided. The type plate is engraved on the plenum box and also on the installation aid.
- 2) Attach the installation aid to the neck of the plenum box at the front.
- 3) The installation aid is correctly fitted when it engages firmly in place.
- 4) Use the threaded rod or cable suspension to adjust the unit to your required height. The lower edge of the installation aid indicates the subsequent lower edge of the slot profile that rests on the ceiling.
- 5) Adjust the cross bars on the slot diffuser parallel to this.
- 6) Slide the slot diffuser into the neck of the plenum box. Insert the side panels of the box neck into the guide groove of the slot rail.
- 7) If necessary, use a flat-blade screwdriver to turn the eccentric roller below the cross bar mounting until the cross bar mounting is reached through the milled edge of the eccentric roller.
- 8) Use a Phillips screwdriver to secure the slot diffuser into the slot diffusers through the milled eccentric roller.

C) Adjust the front-operated throttle:

- 1) If necessary, use a flat-blade screwdriver to turn the eccentric roller below the cross bar mounting until the cross bar mounting can be reached through the milled edge of the eccentric roller.
- 2) Turn the screw to adjust the required position of the throttle.



5.2.15 Information on profile widths and strip installation

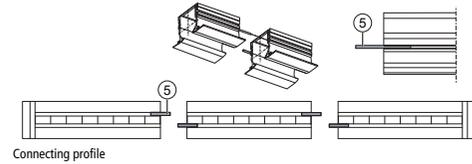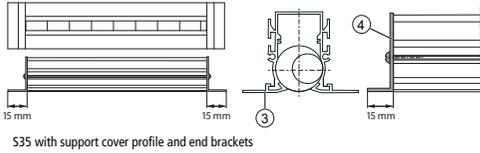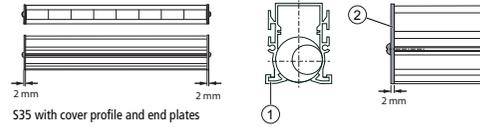


The individual slots are connected by connecting and centring profiles ⑤, which are supplied as standard with strip designs.

1	Cover profile	2	End plate
3	Support profile	4	End bracket (with S50, bracket dimensions 20 mm)
5	Connecting profile		

5.2.16 Adjusting the eccentric rollers

The air stream can be manually adjusted using the eccentric rollers as shown on the diagram below using a slot-head screwdriver.

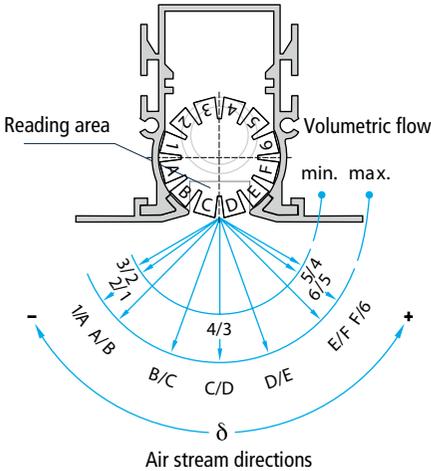

Control of the air stream direction

6 Pre-commissioning checks

Check before initial commissioning whether all necessary conditions have been met so that the unit can function safely and properly.

Structural tests

- ▶ Check that the unit is securely standing and fixed.
- ▶ Check the horizontal installation/suspension of the unit.
- ▶ Check whether all components are properly fitted.
- ▶ Check whether all dirt, such as packaging or site dirt, has been removed.


Air-side checks

- ▶ Check whether there is unimpeded flow at the air inlet and outlet.

FR ▶ Manuel de montage

Kampmann GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 128-130
49811 Lingen (Ems)
T: +49591/7108 0
E: info@kampmann.de
www.kampmann.de

1 Vue d'ensemble

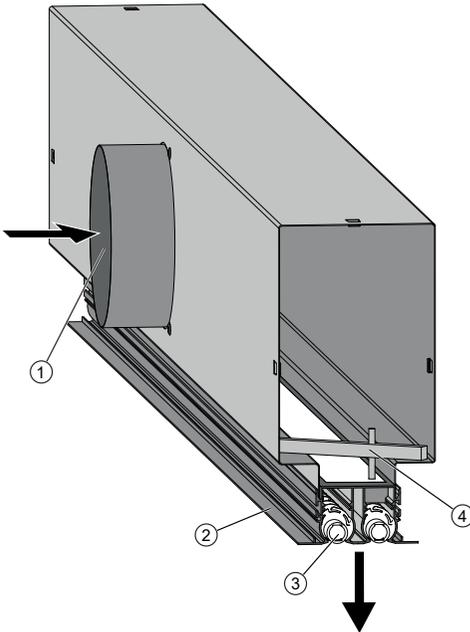

SAL en un coup d'œil

2 Sécurité

La présente section offre un aperçu de l'ensemble des aspects de sécurité importants pour la protection des personnes et pour un fonctionnement sûr et fluide. Outre les consignes de sécurité du présent manuel, il convient de respecter les consignes de sécurité, de sécurité au travail et de protection de l'environnement. L'exploitant de l'appareil doit veiller au respect des indications relevant de la maintenance (par ex. concernant l'hygiène).

2.1 Utilisation conforme

Les bouches d'air sont destinées à amener et répartir de l'air préconditionné dans des pièces intérieures fermées climatisées à des températures ambiantes comprises entre 0 et 50 °C et d'une hygrométrie de max. 90 %. Les limites de fonctionnement et d'emploi décrites au chapitre 2.2 [7] doivent être respectées.

L'utilisation conforme englobe également le respect de toutes les indications figurant dans le présent manuel.

Toute utilisation allant au-delà des limites de l'utilisation conforme ou s'en éloignant de toute autre façon est considérée comme une utilisation incorrecte.

Toute modification apportée à l'appareil ou utilisation de pièces de rechange autres que les pièces d'origine entraîne la nullité de la garantie et dégage le fabricant de toute responsabilité.

2.2 Limites de fonctionnement et d'utilisation

Indication	Valeur	Unité
Plage de température	0 - 50	°C
Humidité relative de l'air, max.	90	%

- 1 Prise d'air
- 2 Profilé extrudé
- 3 Rouleau excentrique
- 4 Fixation sur traverses



AVERTISSEMENT!

Danger en cas d'utilisation incorrecte !

En cas d'utilisation incorrecte dans les secteurs d'utilisation mentionnés ci-dessous, l'appareil risque de fonctionner moins bien, voire de ne plus fonctionner du tout. Le flux d'air doit pouvoir circuler sans obstacles.

- ▶ Ne jamais faire fonctionner l'appareil dans des pièces humides comme les piscines, zones sanitaires, etc.
- ▶ Ne jamais faire fonctionner l'appareil dans des pièces ayant une atmosphère explosible.
- ▶ Ne jamais faire fonctionner l'appareil dans une atmosphère agressive ou corrosive (par ex. air marin).

2.3 Critères d'exigence pour le personnel – Qualifications

Connaissances techniques

Le montage de ce produit présuppose des connaissances techniques dans le domaine du chauffage, du refroidissement, de l'aération, de l'installation et de l'électrotechnique.

L'exploitant ou l'installateur est seul responsable des dommages résultant d'un montage non conforme. En raison de sa formation professionnelle, l'installateur de cet appareil doit posséder des connaissances suffisantes quant aux points suivants :

- ▶ Consignes de sécurité et de sécurité au travail
- ▶ Directives nationales et règles techniques reconnues, par ex. les disposition VDE, normes DIN et EN.
- ▶ VDI 6022 ; Pour le respect des exigences en matière d'hygiène (le cas échéant), une formation du personnel de maintenance est nécessaire selon la catégorie B (dans certaines circonstances, la catégorie C).

2.4 Équipement de protection individuelle

L'équipement de protection individuelle sert à protéger les personnes des atteintes à leur sécurité et à leur santé pendant leur travail. Toujours respecter les consignes de prévention des accidents en vigueur sur le lieu d'utilisation.

3 Données techniques

Poids pour longueur 1000 mm	à 1 rangée	à 2 rangées	à 3 rangées	à 4 rangées
Type S35	4360 g	5585 g	6979 g	8554 g
Type S50	5607 g	8293 g	10549 g	13135 g

4 Transport, stockage et emballage

4.1 Consignes de transport d'ordre général

Au moment de la réception, vérifier immédiatement que la livraison est complète et n'a pas été endommagée pendant le transport.

Si des dommages dus au transport sont extérieurement visibles, procéder comme suit :

- ▶ Ne pas accepter la livraison, ou seulement avec des réserves.
- ▶ Noter l'étendue des dégâts sur les documents de transport ou sur le bordereau de livraison du transporteur.
- ▶ Faire une réclamation auprès du transporteur.



AVERTISSEMENT!

Les droits de garantie ne peuvent être reconnus que s'ils sont revendiqués dans les limites du délai de réclamation applicable. (pour plus d'informations, consulter les CGV sur le site Internet de Kampmann)



AVERTISSEMENT!

Dommages matériels en cas de transport incorrect !

Un transport incorrect risque de faire tomber ou basculer les marchandises transportées. Cela peut occasionner des dommages matériels considérables.

- ▶ Procéder avec précaution lors du déchargement des marchandises, de la livraison et du transport au sein de l'entreprise, et tenir compte des symboles et indications figurant sur l'emballage.
- ▶ Utiliser uniquement les points de fixation prévus à cet effet.
- ▶ Attendre le moment du montage pour retirer l'emballage.

5 Montage et raccordement

5.1 Conditions sur le site d'installation

Ne monter l'appareil que si les conditions suivantes sont remplies :

- ▶ La suspension sûre ou la stabilité de l'appareil est garantie.
- ▶ Le flux d'air doit pouvoir circuler sans obstacles.

5.2 Montage

Pour le montage, 2 personnes sont nécessaires.



ATTENTION!

Risque de blessure due aux tôles coupantes du boîtier !

Les tôles internes du boîtier peuvent avoir des arêtes tranchantes.

- ▶ Porter des gants de protection.

A) Monter le plénum de raccordement avec le rail à fentes prémonté en usine :

- 1) Monter les équerres de fixation avec les vis autotaraudeuses adéquates (côté client) sur le plénum de raccordement. Régler la hauteur de montage souhaitée avec un tournevis. Positionner l'appareil à l'horizontale.
- 2) Monter les tiges filetées (côté client) ou la rallonge de câble métallique à l'aide de l'écrou M8 (côté client) sur l'équerre de fixation.
- 3) Ajuster la hauteur de suspension souhaitée à l'aide de la tige filetée ou de la suspension du câble métallique.

B) Monter le plénum de raccordement avec le profil à fente à l'aide de la fixation sur traverse :


Commencer par suivre les étapes précédemment décrites.

- 1) Utiliser l'accessoire de montage fourni. La désignation du type est gravée sur le plénum de raccordement et sur l'accessoire de montage.
- 2) Insérer l'accessoire de montage de façon frontale sur le col du plénum de raccordement.
- 3) L'accessoire de montage est monté correctement s'il s'enclenche solidement.


- 4) Ajuster la hauteur de suspension souhaitée à l'aide de la tige filetée ou de la suspension du câble métallique. Le bord inférieur de l'accessoire de montage indique où placer le bord inférieur du profil à fente qui se trouve au plafond.
- 5) Régler les traverses sur le rail à fente parallèlement à celui-ci.
- 6) Glisser le rail à fente dans le col du plénum de raccordement. Introduire la plaque latérale du col du plénum de raccordement dans la fente de guidage du rail à fente.
- 7) Si besoin, visser le rouleau excentrique sous la fixation sur traverses à l'aide d'un tournevis plat jusqu'à ce que la fixation sur traverses soit atteignable par le fraisage du rouleau excentrique.
- 8) Fixer le rail à fente avec le tournevis plat adéquat via le rouleau excentrique fraisé dans le rail à fente.

C) Régler la commande par l'avant :


- 1) Si besoin, visser le rouleau excentrique sous la fixation sur traverses à l'aide d'un tournevis plat jusqu'à ce que la fixation sur traverses soit atteignable par le fraisage du rouleau excentrique.
- 2) Régler la position de la commande en tournant la vis.




5.2.15 Remarques sur les largeurs de profilé et le montage sur bandeau



S35 avec profilé de recouvrement et plaques term. ①

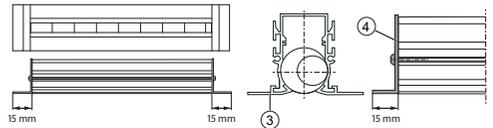

S35 avec profilé de recouvrement appliqué et équerres terminales

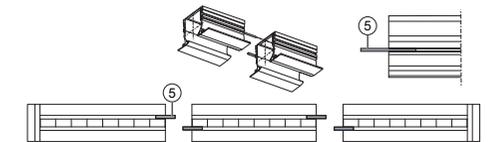


Profilé d'assemblage

Les différentes fentes sont reliées au moyen de profilés de liaison et de centrage ⑤, qui sont fournis de manière standard avec les modèles avec bandeau.

1	Profilé de recouvrement	2	Plaque terminale
3	Profilé de support	4	Équerre d'extrémité (sur S50, cote angulaire 20 mm)
5	Profilé d'assemblage		

5.2.16 Régler les rouleaux excentriques

Le jet d'air se règle manuellement au moyen des rouleaux excentriques comme indiqué sur la figure ci-dessous à l'aide d'un tournevis cruciforme.

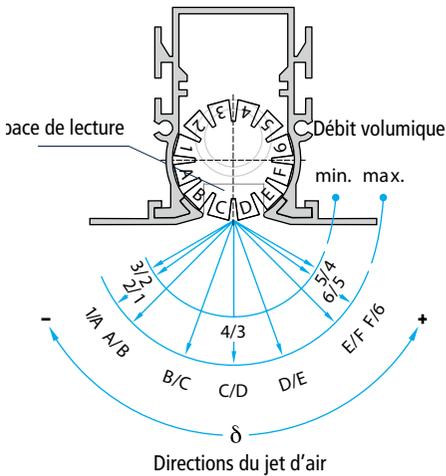

Commande de la direction du jet d'air

6 Contrôles avant la première mise en service

Au cours de la première mise en service, il convient de s'assurer que toutes les conditions préalables nécessaires sont remplies, afin que l'appareil fonctionne de manière sûre et conforme.

Contrôles architecturaux

- ▶ Vérifier que l'appareil est stable ou bien fixé.
- ▶ Vérifier que l'appareil est posé / suspendu à l'horizontale.
- ▶ Vérifier que tous les composants sont montés correctement.
- ▶ Vérifier que les impuretés, résidus d'emballage ou saleté due aux travaux ont tous été éliminés.


Contrôles côté air

- ▶ Vérifier que l'aspiration et la sortie d'air se font librement.

NL ▶ Montagehandleiding

Kampmann GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 128-130
49811 Lingen (Ems)
T: +49591/7108 0
E: info@kampmann.de
www.kampmann.de

1 Overzicht

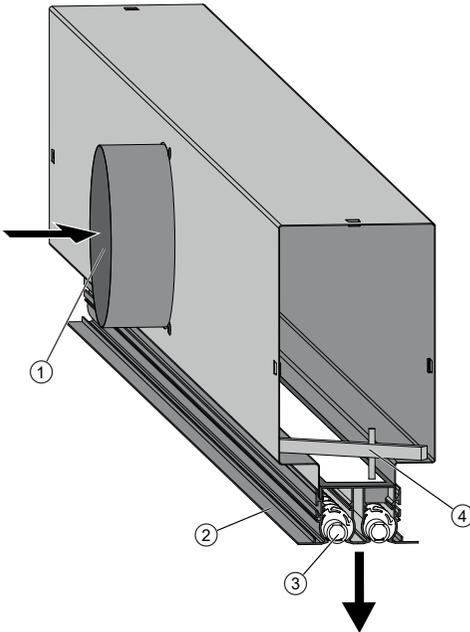

SAL-overzicht

- 1 Luchtstomp
- 2 Strengersprofiel
- 3 Excenterwals
- 4 Dwarsbalkbevestiging

2 Veiligheid

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van alle belangrijke veiligheidsaspecten ter bescherming van personen en voor een veilig en storingsvrij bedrijf. Naast de veiligheidsinstructies in deze handleiding volgens moeten de voor de opstelplaats van het apparaat geldende veiligheidsvoorschriften, voorschriften voor veilig werken en voorschriften ter bescherming van het milieu worden opgevolgd. De exploitant moet zorgen voor de maatregelen c.q. voorzieningen die in het hoofdstuk Onderhoud worden genoemd (bv. wat betreft hygiëne/)

2.1 Beoogd gebruik

Luchtdoorlaten zijn bestemd voor het afgeven en verdelen van voorgeconditioneerde lucht in klimaatgeredigde gesloten binnenruimtes met omgevingstemperaturen van 0-50 °C en een luchtvochtigheid van maximaal 90%. De bedrijfs- en gebruiksgrenzen in paragraaf 2.2 [1-10] moeten worden opgevolgd.

Tot het beoogde gebruik behoort ook het opvolgen van alle gegevens in deze handleiding.

Elk ander verregaand of ander gebruik dan het beoogde gebruik geldt als verkeerd gebruik.

Door elke verandering van het apparaat of door gebruik van niet-originele reserveonderdelen vervalt de garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant.

2.2 Bedrijfs- en gebruiksgrenzen

Informatie	Waarde	Eenheid
Temperatuurbereik	0 - 50	°C
Relatieve luchtvochtigheid, max.	90	%



AANWIJZING!

Gevaar bij verkeerd gebruik!

Bij verkeerd gebruik in de onderstaande situaties bestaat het gevaar dat het apparaat slechts beperkt werkt of uitvalt. De luchtstroom moet onbelemmerd kunnen circuleren.

- ▶ Gebruik het apparaat nooit in vochtige ruimtes zoals zwembaden, natte zones etc.
- ▶ Gebruik het apparaat nooit in ruimtes met een explosieve atmosfeer.
- ▶ Gebruik het apparaat nooit in agressieve of corrosiebevorderende omstandigheden (bv. zeelucht).

2.3 Personeelseisen - kwalificaties

Vakkennis

Voor de montage van dit product is vakkennis van verwarming, koeling, ventilatie, installatie en elektrotechniek vereist.

De exploitant of installateur is verantwoordelijk voor schade die door een ondeskundige montage worden veroorzaakt. De installateur van dit apparaat moet op basis van zijn vakopleiding voldoende kennis hebben van

- ▶ veiligheidsvoorschriften en voorschriften ter voorkoming van ongevallen
- ▶ landspecifieke richtlijnen en erkende technische regels, bijv. VDE-bepalingen, DIN- en EN-normen.
- ▶ VDI 6022; voor de naleving van hygiëne-eisen (indien nodig) is een opleiding van het onderhoudspersoneel volgens categorie B (soms categorie C) noodzakelijk

2.4 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen om personen tijdens het werk tegen gevaren voor de veiligheid en gezondheid te beschermen. In principe gelden de op de gebruiksplaats toepasselijke voorschriften ter voorkoming van ongevallen.

3 Technische gegevens

Gewichten bij lengte 1000 mm	1-rijig	2-rijig	3-rijig	4-rijig
Type S35	4360 g	5585 g	6979 g	8554 g
Type S50	5607 g	8293 g	10549 g	13135 g

4 Transport, opslag en verpakking

4.1 Algemene transportinstructies

Bij ontvangst moet het geleverde product onmiddellijk op volledigheid en transportschade worden gecontroleerd.

Ga bij aan de buitenkant herkenbare transportschade als volgt te werk:

- ▶ Accepteer het geleverde product niet of alleen onder voorbehoud.
- ▶ Noteer de schade op de transportdocumenten of het afleveringsbewijs van het transportbedrijf.
- ▶ Dien een klacht in bij de expediteur.



AANWIJZING!

Garantieclaims kunnen alleen binnen de toepasselijke termijnen worden ingediend. (Nadere informatie is te vinden in de Algemene Voorwaarden op de website van Kampmann)



AANWIJZING!

Materiële schade door ondeskundig transport!

Bij ondeskundig transport kunnen transportdelen eraf vallen of omvallen. Daarvoor kan aanzienlijke materiële schade ontstaan.

- ▶ Bij het lossen van de transportdelen, bij levering en bij bedrijfsintern transport moet men voorzichtig te werk gaan en op de symbolen en instructies op de verpakking letten.
- ▶ Gebruik alleen de daarvoor bestemde aanslagpunten.
- ▶ Verwijder verpakkingen pas kort vóór de montage.

5 Montage en aansluiting

5.1 Voorwaarden voor de opstelplaats:

Monteer het apparaat alleen wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- ▶ De veilige ophanging resp. de veilige stand van het apparaat is gegarandeerd.
- ▶ De luchtstroom moet onbelemmerd kunnen circuleren.

5.2 Montage

Voor de montage zijn 2 personen nodig.



VOORZICHTIG!

Letselgevaar door scherpe behuizingsplaten!

De platen aan de binnenkant van de behuizing hebben gedeeltelijk scherpe randen.

- ▶ Draag veiligheidshandschoenen.

A) Monteer de aansluitkast met de in de fabriek vooraf gemonteerde sleufrail:

- 1) Bevestig de meegeleverde afhanghoek met geschikte schroeven (ter plaatse) aan de aansluitkast. Stel de gewenste montagehoogte met de schroevendraaier in. Zet het apparaat waterpas.
- 2) Monteer de schroefdraadstangen (ter plaatse) of draadkabeladapter met M8 moeren (ter plaatse) aan de afhanghoeken.
- 3) Stel de gewenste afhanghoogte met schroefdraadstang of draadkabelafhanging in.

B) Monteer de aansluitkast met sleufprofiel met de dwarsbalkbevestiging:


Voer eerst de hierboven beschreven stappen uit.

- 1) Gebruik het meegeleverde montagehulpmiddel. De typeaanduiding is zowel in de aansluitkast als in het montagehulpmiddel gegraveerd.
- 2) Steek het montagehulpmiddel aan de voorkant in de hals van de aansluitkast.
- 3) Het montagehulpmiddel is op de juiste manier gemonteerd wanneer deze stevig vastklikt.
- 4) Stel de gewenste afhanghoogte met schroefdraadstang of draadkabelafhanging in. De onderkant van het montagehulpmiddel toont de onderkant (na montage) van het sleufprofiel dat tegen het plafond ligt.


- 5) Stel de dwarsbalken op de sleufrail parallel daaraan in.
- 6) Schuif de sleufrail in de hals van de aansluitkast. Schuif de zijplaten van de kasthals in de geleidingsgleuf van de sleufrail.
- 7) Draai, indien nodig, de excenterwals onder de dwarsbalkbevestiging met een sleufschroevendraaier met zo ver totdat de dwarsbalkbevestiging via de frees van de excenterwals bereikbaar is.
- 8) Zet de sleufrail met een geschikte kruiskopschroevendraaier door de frees van de excenterwals in de sleufrail vast.

C) Stel de aan de voorkant bedienbare smookklep in:


- 1) Draai, indien nodig, de excenterwals onder de dwarsbalkbevestiging met een sleufschroevendraaier met zo ver totdat de dwarsbalkbevestiging via de frees van de excenterwals bereikbaar is.
- 2) Gewenste stand van de smookklep instellen door de schroef te verdraaien.




5.2.15 Informatie over profielbreedtes en bandmontage

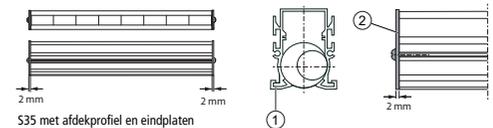

S35 met afdekprofiel en eindplaten

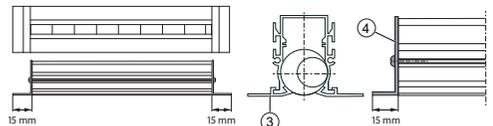

S35 met oplegdeprofiel en eindhoeken

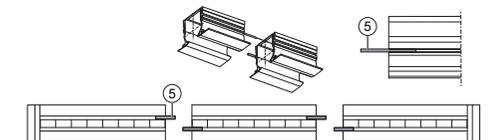


Verbindingsprofiel

Voor de verbinding van de afzonderlijke sleuven wordt gebruik gemaakt van verbindings- en centreerprofielen ⑤, die bij banduitvoeringen standaard worden meegeleverd.

1	Afdekprofiel	2	Eindplaat
3	Steunprofiel	4	Eindhoeek (bij S50, hoekmaat 20 mm)
5	Verbindingsprofiel		

5.2.16 Instellen van de excenterwalsen

De luchtstraal kan met de excenterwalsen volgens sleufschroevendraaier handmatig worden ingesteld.

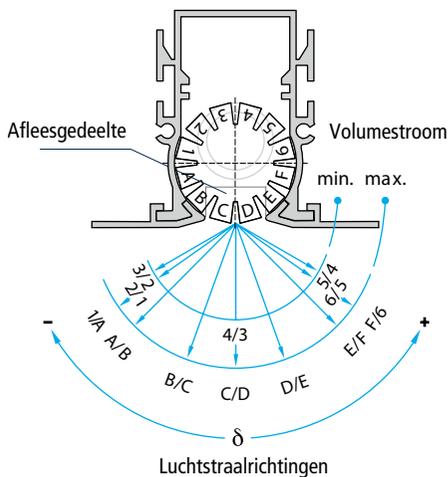

Sturing van de luchtstraalrichting

6 Controles vóór eerste inbedrijfstelling

Bij de eerste inbedrijfstelling moet ervoor worden gezorgd dat aan alle noodzakelijke eisen is voldaan, zodat het apparaat veilig en volgens het beoogde gebruik kan werken.

Bouwkundige controles

- ▶ Controleer of het apparaat stevig staat resp. goed is bevestigd.
- ▶ Controleer of het apparaat waterpas staat/hangt.
- ▶ Controleer of alle onderdelen correct zijn gemonteerd.
- ▶ Controleer of alle verontreinigingen zoals verpakingsresten of bouwvuil zijn verwijderd.


Luchtzijdige controles

- ▶ Controleer of de lucht aanzuiging en luchtuitstroom vrij is.

IT ▶ Istruzioni di montaggio

Kampmann GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 128-130
49811 Lingen (Ems)
T: +49591/7108 0
E: info@kampmann.de
www.kampmann.de

1 Panoramica

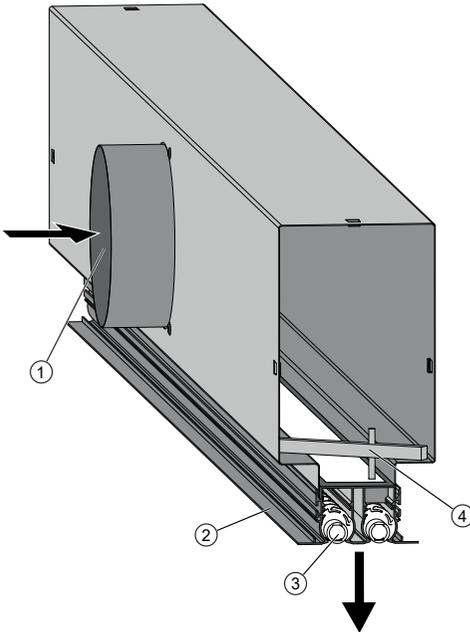

SAL in breve

2 Sicurezza

Il presente paragrafo fornisce una panoramica di tutti gli aspetti legati alla sicurezza importanti per la protezione delle persone e per l'esercizio sicuro e privo di anomalie. Oltre alle avvertenze di sicurezza nelle presenti istruzioni vanno rispettate le disposizioni di sicurezza, di tutela del lavoro e di tutela ambientale valide per il campo di impiego dell'apparecchio. Il rispetto delle indicazioni inerenti la manutenzione (ad es. in merito all'igiene) deve essere garantito dal gestore.

2.1 Utilizzo conforme

I diffusori d'aria sono concepiti per l'immissione e la distribuzione di aria preconditionata in ambienti interni chiusi climatizzati con temperature ambiente comprese tra 0 e 50 °C e umidità dell'aria fino al 90%. Devono essere rispettati i limiti di funzionamento e di impiego riportati nel Capitolo 2.2 [p. 13].

L'utilizzo conforme prevede anche il rispetto di tutte le indicazioni contenute nelle presenti istruzioni.

Qualsiasi impiego che esula dall'utilizzo previsto oppure di tipo diverso è da considerarsi errato.

Qualsiasi modifica all'apparecchio oppure l'impiego di ricambi non originali comporta la perdita della garanzia e della responsabilità del produttore.

2.2 Limiti di esercizio e di impiego

Indicazione	Valore	Unità di misura
Gamma di temperatura	0 - 50	°C
Umidità relativa max.	90	%

- 1 Attacco aria
- 2 Profilo estruso
- 3 Rullo eccentrico
- 4 Fissaggio della traversa



NOTA!

Pericolo di utilizzo errato!

In caso di utilizzo errato negli ambiti indicati sotto sussiste il pericolo di funzionamento limitato o malfunzionamento dell'apparecchio. Il flusso d'aria deve poter circolare senza ostacoli.

- ▶ Non utilizzare mai l'apparecchio in ambienti umidi, come le piscine, in ambienti bagnati, ecc.
- ▶ Non utilizzare mai l'apparecchio in locali esposti al rischio di esplosione.
- ▶ Non utilizzare mai l'apparecchio in ambienti con atmosfera aggressiva o che favorisce la corrosione (ad es. aria di mare).

2.3 Requisiti per il personale – Qualifiche

Conoscenze tecniche

Il montaggio di questo prodotto presuppone conoscenze tecniche nei campi di riscaldamento, raffrescamento, ventilazione ed elettrotecnica.

I danni riconducibili a un montaggio improprio sono a carico del gestore o dell'installatore. L'installatore di questo apparecchio deve possedere conoscenze sufficienti maturate nel corso di un percorso formativo specializzato concernente

- ▶ le disposizioni di sicurezza e antinfortunistiche proprie del settore
- ▶ Direttive specifiche per paese e regole della tecnica globalmente riconosciute, ad es. disposizioni VDE, norme DIN e EN.
- ▶ VDI 6022; per il rispetto dei requisiti igienici (se richiesto) è necessaria una formazione del personale addetto alla manutenzione secondo la categoria B (eventualmente categoria C)

2.4 Equipaggiamento di protezione personale

L'equipaggiamento di protezione personale serve a proteggere le persone da pericoli per la sicurezza e danni alla salute durante il lavoro. In linea di principio nel luogo di impiego si applicano le prescrizioni vigenti contro gli infortuni.

3 Dati tecnici

Peso con lunghezza di 1000 mm	1 fila	2 file	3 file	4 file
Tipo S35	4360 g	5585 g	6979 g	8554 g
Tipo S50	5607 g	8293 g	10549 g	13135 g

4 Trasporto, magazzinaggio e imballaggio

4.1 Avvertenze generali per il trasporto

Al momento della ricezione della consegna verificare immediatamente se il prodotto è integro e se presenta danneggiamenti dovuti al trasporto.

In caso di danno da trasporto chiaramente riconoscibile, procedere come segue:

- ▶ Non accettare la consegna o accettarla solo con riserva.
- ▶ Annotare l'entità del danno sui documenti di trasporto o sulla bolla di consegna del trasportatore.
- ▶ Presentare reclamo allo spedizioniere.



NOTA!

È possibile avvalersi dei diritti di garanzia solo entro i termini previsti per il reclamo. (Informazioni più dettagliate nelle CGC sul sito web di Kampmann).



NOTA!

Danni materiali a causa del trasporto non corretto!

In caso di trasporto non corretto gli oggetti trasportati possono cadere o ribaltarsi, con conseguenti danni anche di notevole entità.

- ▶ Quando si scaricano gli oggetti trasportati per una consegna e per un trasporto interno allo stabilimento procedere con cautela e rispettare i simboli e le avvertenze sull'imballaggio.
- ▶ Utilizzare solo i punti di aggancio previsti.
- ▶ Rimuovere gli imballaggi solo poco prima del montaggio.

5 Montaggio e collegamento

5.1 Requisiti per il luogo di installazione

Montare l'apparecchio solo se le condizioni seguenti sono soddisfatte:

- ▶ Il fissaggio sospeso o il posizionamento dell'apparecchio in sicurezza sono garantiti.
- ▶ Il flusso d'aria deve poter circolare senza ostacoli.

5.2 Montaggio

Per il montaggio è richiesta la presenza di 2 persone.



ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni a causa della lamiera dell'alloggiamento affilata!

La lamiera interna dell'alloggiamento presenta alcuni spigoli vivi.

- ▶ Indossare guanti di protezione.

A) Montaggio della scatola dei collegamenti con binario a fessura premontato in fabbrica:

- 1) Montare gli angolari di sospensione in dotazione con viti per lamiera adatte (in loco) sulla scatola dei collegamenti. Regolare l'altezza di montaggio desiderata con un cacciavite. Allineare l'apparecchio in orizzontale.
- 2) Montare le aste filettate (in loco) o gli adattatori per fune metallica mediante dadi M8 agli angolari di sospensione.
- 3) Regolare l'altezza di sospensione desiderata con l'asta filettata o la sospensione con funi metalliche.

B) Montaggio della scatola dei collegamenti con profilo a fessura e fissaggio della traversa:


Eseguire innanzitutto i passaggi descritti sopra.

- 1) Utilizzare gli ausili di montaggio inclusi. Il tipo è inciso sia sulla scatola dei collegamenti sia anche sull'ausilio di montaggio.
- 2) Innestare l'ausilio di montaggio sul lato frontale all'imboccatura della scatola dei collegamenti.
- 3) L'ausilio di montaggio è montato correttamente se si blocca a scatto.


- 4) Regolare l'altezza di sospensione desiderata con l'asta filettata o la sospensione con funi metalliche. Il bordo inferiore dell'ausilio di montaggio mostra il successivo bordo inferiore del profilo a fessura che poggia sul soffitto.
- 5) Regolare le traverse parallelamente al binario a fessura.
- 6) Spingere il binario a fessura nell'imboccatura della scatola dei collegamenti. Inserire la lamiera laterale dell'imboccatura della scatola nella scanalatura di guida del binario a fessura.
- 7) Se necessario, ruotare il rullo eccentrico sotto il fissaggio della traversa con un cacciavite a taglio, finché il suddetto fissaggio non è raggiungibile mediante fresatura del rullo eccentrico.
- 8) Fissare il binario a fessura con un cacciavite a croce adatto attraverso i rulli eccentrici fresati nel binario a fessura.

C) Regolazione della farfalla a comando frontale:


- 1) Se necessario, ruotare il rullo eccentrico sotto il fissaggio della traversa con un cacciavite a taglio, finché il suddetto fissaggio non è raggiungibile mediante fresatura del rullo eccentrico.
- 2) Regolare la posizione desiderata della farfalla ruotando la vite.




5.2.15 Avvertenze relative a larghezze del profilo e montaggio a nastro

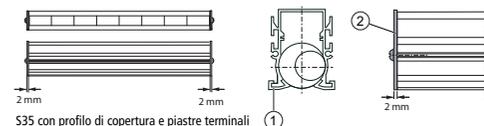

S35 con profilo di copertura e piastre terminali

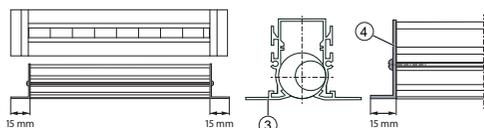

S35 con profilo di supporto e angoli finali

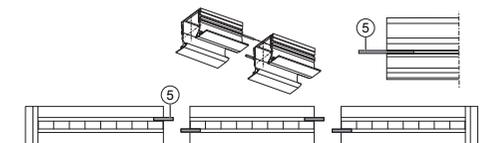


Profilo di collegamento

Il collegamento delle singole fessure avviene tramite profili di collegamento e centratura ⑤, che sono di norma in dotazione nelle esecuzioni a nastro.

1	Profilo di copertura	2	Piastra terminale
3	Profilo base	4	Angolo finale (in S50, misura angolare 20 mm)
5	Profilo di collegamento		

5.2.16 Regolazione dei rulli eccentrici

Il getto d'aria può essere regolato manualmente tramite i rulli eccentrici secondo l'immagine seguente con l'ausilio di un cacciavite a taglio.

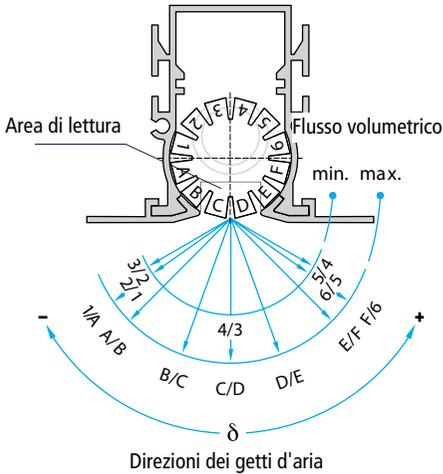

Controllo della direzione del getto d'aria

6 Verifiche prima della prima messa in esercizio

In seguito alla messa in funzione iniziale occorre accertarsi che tutti i requisiti necessari siano soddisfatti in modo da garantire il funzionamento sicuro e conforme dell'apparecchio.

Controlli strutturali

- ▶ Verificare che l'apparecchio sia posizionato o fissato in modo sicuro.
- ▶ Verificare che l'apparecchio sia perfettamente orizzontale/sospeso.
- ▶ Verificare se tutti i componenti sono montati correttamente.
- ▶ Verificare se sono state rimosse tutte le impurità, come residui di imballaggio o sporcizia da montaggio.


Controlli lato aria

- ▶ Verificare se l'aria circola liberamente attraverso l'aspirazione e l'apposita uscita.

PL ▶ Instrukcja montażu

Kampmann GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 128-130
49811 Lingen (Ems)
T: +49591/7108 0
E: info@kampmann.de
www.kampmann.de

1 Przegląd

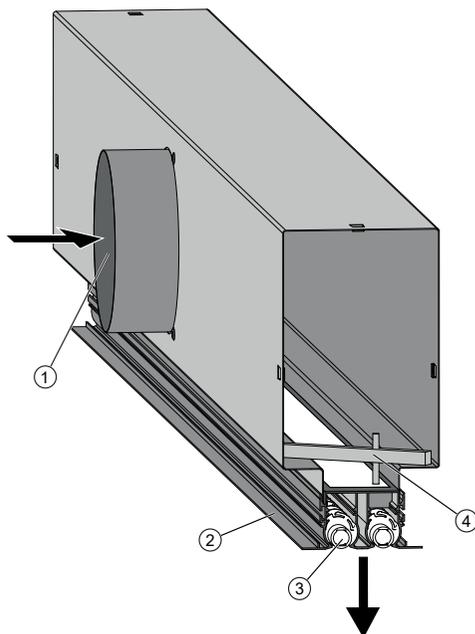

Budowa SAL

2 Bezpieczeństwo

Ten rozdział zawiera przegląd wszystkich istotnych aspektów ochrony osób oraz bezpiecznej i bezusterkowej eksploatacji. Oprócz wskazówek dotyczących bezpieczeństwa w tej instrukcji należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, BHP i ochrony środowiska dla danego zakresu zastosowania. Użytkownik musi zagwarantować spełnienie wymagań (np. higienicznych) w zakresie konserwacji.

2.1 Użycie zgodne z przeznaczeniem

Przepusty powietrza są przeznaczone do wprowadzania i rozprowadzania powietrza kondycjonowanego w klimatyzowanych, zamkniętych pomieszczeniach przy temperaturze otoczenia z zakresu 0–50°C i wilgotności powietrza wynoszącej maks. 90%. Stosować się do ograniczeń eksploatacyjnych i zakresu użytkowania podanych w rozdziale 2.2 [1–16].

Użycie zgodne z przeznaczeniem obejmuje także przestrzeganie wszelkich wskazówek zamieszczonych w tej instrukcji.

Każde inne użycie lub użycie wychodzące poza dopuszczalny zakres uznaje się za nieprawidłowe.

Każda modyfikacja urządzenia lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych skutkuje utratą gwarancji i wygaśnięciem odpowiedzialności producenta.

2.2 Warunki eksploatacji i zastosowania

Dane	Wartość	Jednostka
Zakres temperatur	0 – 50	°C
Względna wilgotność powietrza, maks.	90	%

- 1 Króciec powietrza
- 2 Profil wytłaczany
- 3 Walek mimośrodowy
- 4 Mocowanie poprzecznicowe



WSKAZÓWKI!

Zagrożenie na skutek nieprawidłowego użytkowania!

W przypadku nieprawidłowego użytkowania w podanych poniżej zakresach zastosowania zachodzi ryzyko ograniczenia działania lub awarii urządzenia. Strumień powietrza musi cyrkulować bez przeszkód.

- ▶ Nie eksploatować urządzenia w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak pływalnie, obszary mokre itp.
- ▶ Nie eksploatować urządzenia w pomieszczeniach z atmosferą wybuchową.
- ▶ Nie eksploatować urządzenia w atmosferze agresywnej lub sprzyjającej korozji (np. powietrze morskie).

2.3 Wymagania odnośnie do personelu – kwalifikacje

Wiedza specjalistyczna

Montaż produktu wymaga dysponowania wiedzą specjalistyczną z zakresu ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, instalacji i elektrotechniki.

Odpowiedzialność za szkody wynikające z niepoprawnie wykonanego montażu ponosi użytkownik lub instalator. Instalator niniejszego urządzenia powinien posiadać odpowiednie wykształcenie oraz wykazywać się znajomością

- ▶ przepisów BHP
- ▶ dyrektyw krajowych i ogólnie przyjętych zasad techniki, np. norm EMC, DIN i EN
- ▶ VDI 6022; aby zapewnić przestrzeganie wymogów higienicznych (o ile takie obowiązują), należy przeszkolić personel wykonujący prace konserwacyjne na poziomie kategorii B (ew. kategorii C)

2.4 Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej mają na celu ochronę osób przed ograniczeniem bezpieczeństwa i uszczerbkiem na zdrowiu podczas pracy. Zasadniczo obowiązują przepisy BHP obowiązujące w miejscu użytkowania urządzenia.

3 Dane techniczne

Masy przy długości 1000 mm	Budowa 1-rzędowa	Budowa 2-rzędowa	Budowa 3-rzędowa	Budowa 4-rzędowa
Typ S35	4360 g	5585 g	6979 g	8554 g
Typ S50	5607 g	8293 g	10549 g	13135 g

4 Transport, przechowywanie i opakowanie

4.1 Ogólne wskazówki dot. transportu

Po dostawie niezwłocznie sprawdzić, czy przesyłka jest kompletna i nie wykazuje uszkodzeń transportowych.

W przypadku zewnętrznych uszkodzeń transportowych postępować w następujący sposób:

- ▶ nie przyjmować przesyłki lub przyjąć tylko z zastrzeżeniem
- ▶ odnotować zakres uszkodzeń w dokumentach transportowych lub na liście przewozowym spedytora
- ▶ złożyć reklamację za pośrednictwem spedytora



WSKAZÓWKI!

Roszczeń gwarancyjnych można dochodzić tylko w obowiązujących terminach reklamacyjnych. (Dalsze informacje można znaleźć w OWH na stronie internetowej firmy Kampmann)



WSKAZÓWKI!

Szkody rzeczowe na skutek nieprawidłowego transportu!

W przypadku nieprawidłowego transportu jednostki transportowe mogą spaść lub przewrócić się. Może to spowodować poważne szkody rzeczowe.

- ▶ Przy rozładunku jednostek transportowych po dostawie oraz podczas transportu wewnątrzzakładowego zachowywać ostrożność i przestrzegać symboli oraz wskazówek na opakowaniu.
- ▶ Stosować wyłącznie punkty mocowania przeznaczone do tego celu.
- ▶ Opakowanie zdjąć dopiero bezpośrednio przed montażem.

5 Montaż i podłączenie

5.1 Wymagania względem miejsca montażu

Urządzenie montować wyłącznie wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

- ▶ zapewnione jest bezpieczne podwieszenie lub bezpieczna pozycja stojąca urządzenia.
- ▶ strumień powietrza musi cyrkulować bez przeszkód.

5.2 Montaż

Montaż musi być przeprowadzany przez 2 osoby.



OSTROŻNIE!

Niebezpieczeństwo skaleczenia o ostro zakończonych blachach obudowy!
Wewnętrzne blachy obudowy posiadają częściowo ostre krawędzie.

- ▶ nosić rękawice ochronne.

A) Montaż skrzynki przyłączeniowej ze wstępnie zamontowaną fabrycznie szyną szczelinową:

- 1) Zamontować dołączony wspornik do zawieszania do skrzynki przyłączeniowej odpowiednimi blachowkrętami (dostarcza użytkownik). Za pomocą wkrętaka ustawić żądaną wysokość montażową. Wyrównać urządzenie w płaszczyźnie poziomej.
- 2) Zamontować do wspornika do zawieszania pręty gwintowane (dostarcza użytkownik) lub adapter do liny drucianej za pomocą nakrętek M8 (dostarcza użytkownik).
- 3) Ustawić żądaną wysokość zawieszania za pomocą prętów gwintowanych lub zawieszania linowego.

B) Montaż skrzynki przyłączeniowej z szyną szczelinową z mocowaniem poprzecznym:


Najpierw wykonać opisane powyżej czynności.

- 1) Wykorzystać dołączony element montażowy. Oznaczenie typu jest wygrawerowane na skrzynce przyłączeniowej oraz na elemencie montażowym.
- 2) Zamocować element montażowy po stronie czołowej na szyjce skrzynki przyłączeniowej.
- 3) Element montażowy jest zamontowany prawidłowo, kiedy mocno zatrzaskuje się na miejscu.


- 4) Ustawić żądaną wysokość zawieszania za pomocą prętów gwintowanych lub zawieszania linowego. Dolna krawędź elementu montażowego wskazuje późniejszą dolną krawędź profilu szczelinowego, który przylega do sufitu.
- 5) Dostosować poprzecznie na szynie szczelinowej równoległe do niej.
- 6) Wsunąć szynę szczelinową do szyjki skrzynki przyłączeniowej. Wsunąć boczne blachy szyjki skrzynki do rowka prowadzącego szyny szczelinowej.
- 7) Jeśli to konieczne, obrócić wałek mimośrodowy pod mocowaniem poprzecznym za pomocą wkrętaka płaskiego, aż możliwe będzie osiągnięcie mocowania poprzecznego przez otwór frezowany w wałku mimośrodowym.
- 8) Zamocować szynę szczelinową odpowiednim wkrętakiem krzyżakowym przez wyfrezowane wałki mimośrodowe w szynie szczelinowej.

C) Ustawianie dławika obsługiwane od przodu:


- 1) Jeśli to konieczne, obrócić wałek mimośrodowy pod mocowaniem poprzecznym za pomocą wkrętaka płaskiego, aż możliwe będzie osiągnięcie mocowania poprzecznego przez otwór frezowany w wałku mimośrodowym.
- 2) Ustawić dławik w żądanej pozycji, obracając śrubę.




5.2.15 Wskazówki dotyczące szerokości profili oraz montażu taśmowego

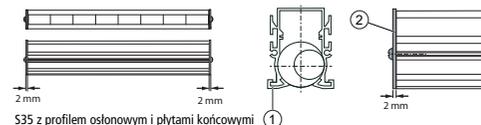

S35 z profilem osłonowym i płytami końcowymi ①

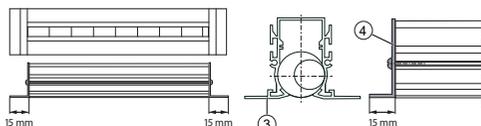

S35 z profilem maskującym nośnym i kątownikami końcowymi ③

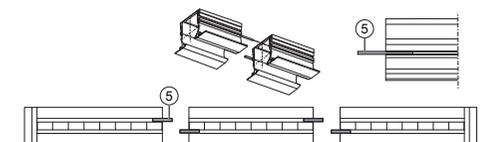


Profil łączący ⑤

Poszczególne szelny łączone są profilami łączącymi i centrującymi ⑤, które dostarczane są w standardzie w przypadku wykonania taśmowych.

1	Profil osłonowy	2	Płytką końcową
3	Profil nakładany	4	Kątownik końcowy (w przypadku S50, wymiar kątowy 20 mm)
5	Profil łączący		

5.2.16 Ustawianie wałków mimośrodowych

Strumień powietrza można ręcznie wyregulować za pomocą wałków mimośrodowych przy pomocy wkrętaka płaskiego w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.

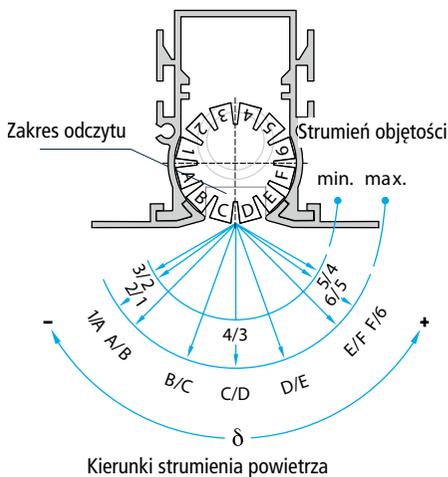

Sterowanie kierunkiem strumienia powietrza

6 Czynności kontrolne przed pierwszym uruchomieniem

Przy pierwszym uruchomieniu należy sprawdzić, czy spełnione zostały wszystkie wymagania niezbędne do bezpiecznej i zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji urządzenia.

Kontrola budowlana

- ▶ sprawdzić, czy urządzenie bezpiecznie stoi lub czy jest pewnie zamocowane.
- ▶ Sprawdzić poziome ustawienie / podwieszenie urządzenia.
- ▶ sprawdzić, czy wszystkie części są prawidłowo zamontowane.
- ▶ sprawdzić, czy usunięte są wszystkie zanieczyszczenia, takie jak resztki opakowań lub zanieczyszczenia budowlane.


Kontrola po stronie powietrza

- ▶ sprawdzić drożność wlotu i wylotu powietrza.

RU ▶ Инструкция по монтажу

Kampmann GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 128-130
49811 Lingen (Ems)
T: +49591/7108 0
E: info@kampmann.de
www.kampmann.de

1 Обзор

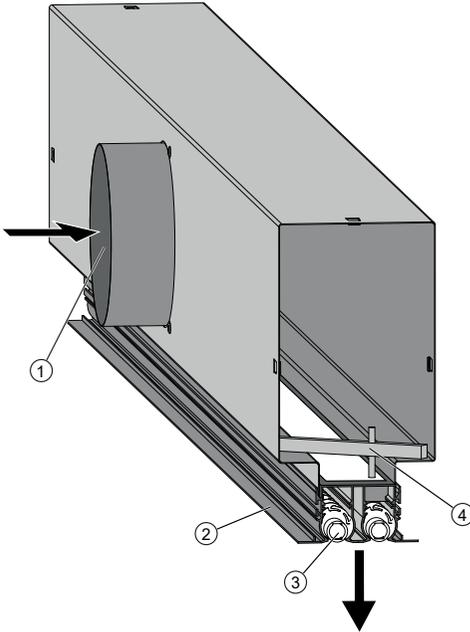

Обзор SAL

2 Безопасность

В данном разделе представлен обзор всех важных аспектов безопасности для защиты персонала, а также безопасной и безотказной работы прибора. Наряду с инструкциями по технике безопасности, приведенными в данном руководстве, необходимо соблюдать правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды, действующие в области применения прибора. Сведения, указанные в разделе "Техническое обслуживание" (напр., в отношении гигиены), должны выполняться эксплуатирующей организацией.

2.1 Использование по назначению

Воздухораспределители предназначены для подачи и распределения предварительно кондиционированного воздуха в закрытых помещениях с кондиционером при температуре окружающей среды 0–50 °C и макс. влажности 90 %. Необходимо соблюдать ограничения по эксплуатации и применению в главе 2.2 [19].

Использование по назначению подразумевает также соблюдение всех указаний, содержащихся в данном руководстве.

Любое использование, выходящее за рамки использования по назначению или любого другого использования, считается использованием не по назначению.

Любые изменения прибора или использование неоригинальных запасных частей приводит к прекращению действия гарантии и ответственности производителя.

2.2 Эксплуатационные пределы и граница рабочего диапазона

Данные	Значение	Ед. изм.
Температурный диапазон	0–50	°C
Отн. влажность воздуха, макс.	90	%

- 1 Воздушный патрубок
- 2 Прессованный профиль
- 3 Эксцентриковая втулка
- 4 Крепление с помощью траверсы



ПРИМЕЧАНИЕ!

Опасность при неправильной эксплуатации!

Неправильная эксплуатация в перечисленных ниже областях может привести к ограничению или выходу из строя прибора. Не должно быть преград для свободной циркуляции воздуха.

- ▶ Не эксплуатировать прибор во влажных помещениях, таких как бассейны, зоны повышенной влажности и т.д.
- ▶ Запрещается эксплуатировать прибор в помещениях со взрывоопасной средой.
- ▶ Никогда не эксплуатировать прибор в агрессивной или коррозионной среде (напр., морской воздух).

2.3 Требования к квалификации персонала

Специальные технические знания

Монтаж данного изделия требует профессиональных знаний в области отопления, охлаждения, вентиляции, проводки и электротехники.

За ущерб, возникший в результате неправильного монтажа, отвечает владелец (эксплуатант) или установщик. Установщик этого прибора в силу своей профессиональной подготовки должен обладать достаточными знаниями

- ▶ правил техники безопасности и предотвращения несчастных случаев
- ▶ Характерные для конкретной страны директивы и общепризнанные правила техники безопасности, например, стандарты VDE, DIN и EN.
- ▶ VDI 6022: для соблюдения гигиенических требований (если необходимо) требуется обучение обслуживающего персонала согласно категории B (при определенных условиях — согласно категории C)

2.4 Средства индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты служат для обеспечения безопасности людей и защиты здоровья во время работы. Всегда соблюдать предписания по предотвращению несчастных случаев, действующие на месте эксплуатации.

3 Технические характеристики

Вес при длине 1000 мм	1-рядный	2-рядный	3-рядный	4-рядный
Тип S35	4360 г	5585 г	6979 г	8554 г
Тип S50	5607 г	8293 г	10 549 г	13 135 г

4 Транспортировка, хранение и упаковка

4.1 Общие указания по транспортировке

Сразу после получения проверить комплектность поставки и отсутствие повреждений при транспортировке.

При обнаружении внешних видимых повреждений при транспортировке действовать следующим образом:

- ▶ Не принимать поставленный товар или принимать только с оговоркой.
- ▶ Указать на транспортной документации или накладной перевозчика объем повреждений.
- ▶ Предъявить рекламацию экспедиторской компании.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Гарантийные претензии могут быть предъявлены только в течение установленного срока рекламации. (Дополнительная информация в разделе Общие условия заключения сделок на веб-сайте компании Kampmann)



ПРИМЕЧАНИЕ!

Опасность повреждения приборов в результате неправильной транспортировки!

При неправильной транспортировке приборы могут упасть или погнуться. Это может привести к значительному материальному ущербу.

- ▶ При разгрузке транспортируемых приборов, при доставке и перемещении приборов на территории предприятия действовать осторожно и соблюдать символы и указания на упаковке.
- ▶ Использовать только предусмотренные точки крепления.
- ▶ Снимать упаковку только непосредственно перед монтажом.

5 Монтаж и подключение

5.1 Необходимые условия для места установки

Монтировать прибор только при соблюдении следующих условий:

- ▶ Обеспечить надежный подвес или устойчивое положение.
- ▶ Не должно быть преград для свободной циркуляции воздуха.

5.2 Монтаж

Для монтажа требуются два человека.



ВНИМАНИЕ!

Опасность травмирования острыми стенками корпуса!
Внутренние стенки корпуса могут иметь острые кромки.

- ▶ Использовать защитные перчатки.

A) Монтаж соединительной коробки с предварительно смонтированным на заводе-изготовителе монтажным профилем.

- 1) Смонтируйте входящие в комплект поставки уголки для подвешивания на соединительной коробке, используя самонарезающие винты для листового металла (предоставляются заказчиком). Отрегулируйте монтажную высоту с помощью отвертки. Выровняйте прибор по горизонтали.
- 2) Смонтируйте на уголках для подвешивания резьбовые шпильки (предоставляются заказчиком) или переходники из проволочного тросика при помощи гаек M8 (предоставляются заказчиком).
- 3) Отрегулируйте высоту подвешивания с помощью резьбовой шпильки или подвески из проволочного тросика.


B) Монтаж соединительной коробки с монтажным профилем креплениями траверс.

Сначала выполните шаги, описанные выше.


- 1) Используйте прилагаемое монтажное приспособление. Типовое обозначение выгравировано как на соединительной коробке, так и на монтажном приспособлении.
- 2) Установите монтажное приспособление с торцевой стороны на шейке соединительной коробки.
- 3) Монтажное приспособление смонтировано правильно, если оно прочно зашелкнулось.
- 4) Отрегулируйте высоту подвешивания с помощью резьбовой шпильки или подвески из проволочного тросика. Нижняя кромка монтажного приспособления соответствует уровню, на котором позднее будет находиться нижняя кромка монтажного профиля, прилегающего к перекрытию.
- 5) Установите траверсы на монтажном профиле параллельно ему.
- 6) Вставьте монтажный профиль в шейку соединительной коробки. Вставьте боковые панели шейки коробки в направляющий паз монтажного профиля.
- 7) При необходимости поверните эксцентриковый вал под креплением траверсы при помощи шлицевой отвертки так, чтобы был обеспечен доступ к креплению траверсы через прорезь эксцентрикового вала.
- 8) Зафиксируйте монтажный профиль с помощью крестовой отвертки, проведя ее через прорези эксцентриковых валов в монтажном профиле.

C) Настройка дросселя с управлением с передней стороны.


- 1) При необходимости поверните эксцентриковый вал под креплением траверсы при помощи шлицевой отвертки так, чтобы был обеспечен доступ к креплению траверсы через прорезь эксцентрикового вала.
- 2) Поворачивая винт, настройте нужное положение дросселя.




5.2.15 Указания по ширине профиля и монтажу ленты

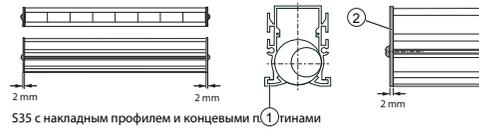

S35 с накладным профилем и концевыми пластинами

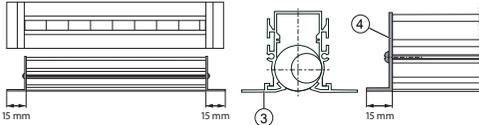

S35 с опорным профилем и концевыми уголками

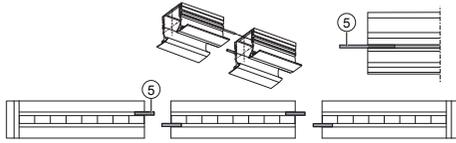

Соединительный профиль

Соединение отдельных щелей выполняется с помощью соединительных и центрирующих профилей 5, которые входят в стандартную комплектацию ленточного исполнения.

1 Накладной профиль	2	Концевая пластина
3 Опорный профиль	4	Концевой уголок (для S50, размер уголка 20 мм)
5 Соединительный профиль		

6 Проверка перед первым вводом в эксплуатацию

При первом вводе в эксплуатацию убедитесь, что выполнены все необходимые условия для безопасной эксплуатации прибора по назначению.

Проверка систем здания


- ▶ Проверить, надежно ли установлен и закреплен прибор.
- ▶ Проверить горизонтальное положение/подвешивание прибора.
- ▶ Проверить правильность монтажа всех узлов.
- ▶ Убедиться, что удалены все загрязнения, например, остатки упаковочного материала или строительный мусор.

Проверка системы воздухообмена

- ▶ Проверить наличие свободной циркуляции воздуха около воздухозаборной и выходной решеток.

5.2.16 Регулировка эксцентриковых валов

Струя воздуха регулируется вручную эксцентриковыми валами в соответствии с приведенным ниже рисунком с помощью шлицевой отвертки.

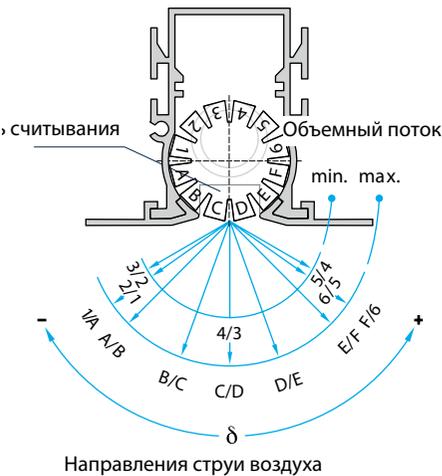

Управление направлением струи воздуха

A1



A3




A2



A3



A2

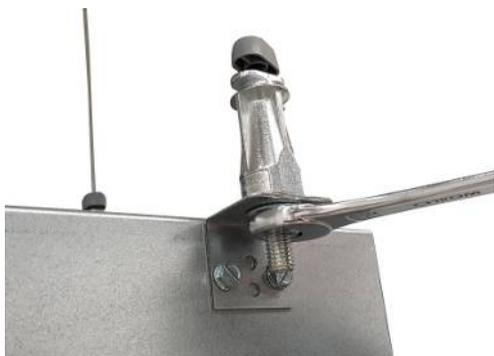

B1



B2



B5



B3




B6




B4



B7

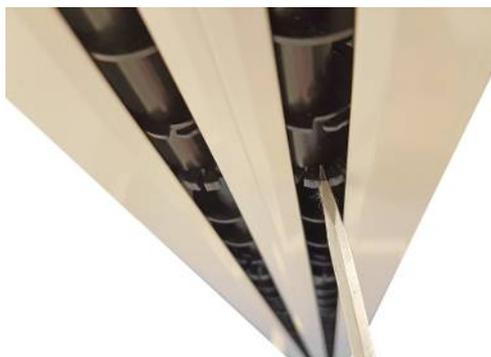

B8

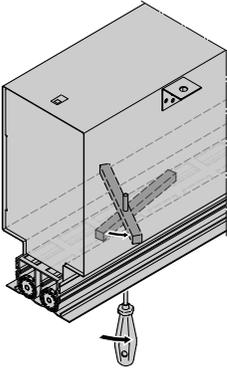

C2



C1

